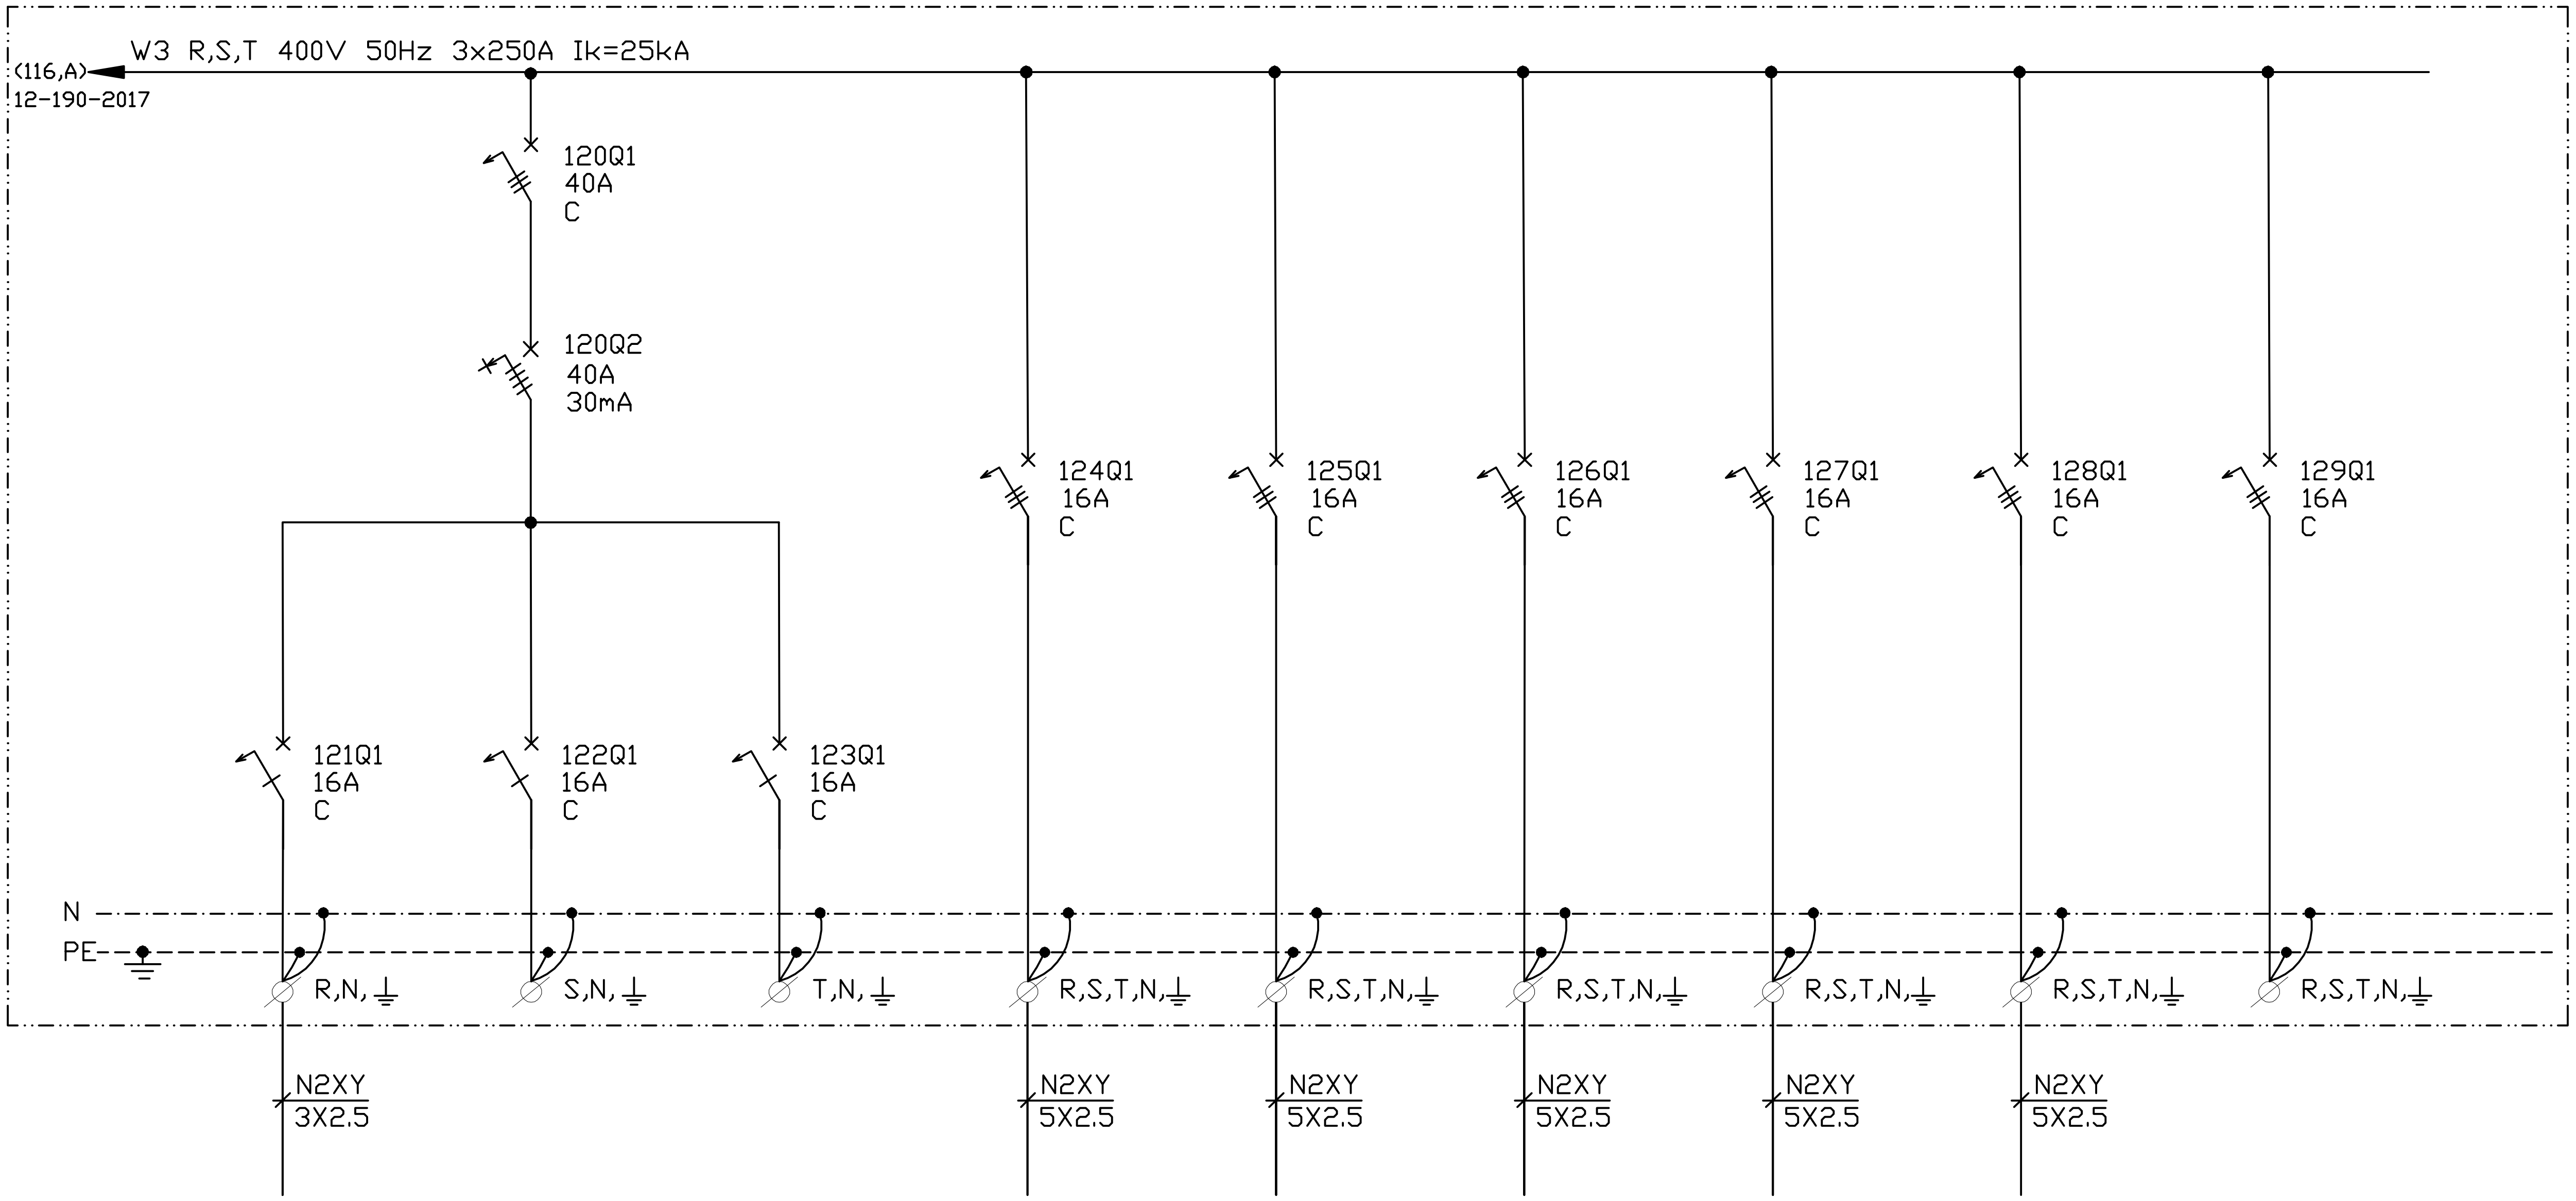
(116,A)
12-190-2017
W3 R,S,T 400V 50Hz 3x250A Ik=25kA
120Q1
40A
C
120Q2
40A
30mA
121Q1
16A
C
122Q1
16A
C
123Q1
16A
C
124Q1
16A
C
125Q1
16A
C
126Q1
16A
C
127Q1
16A
C
128Q1
16A
C
129Q1
16A
C
N
PE
R,N,⏚
S,N,⏚
T,N,⏚
R,S,T,N,⏚
N2XY
3X2.5
N2XY
5X2.5

| 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | מעגל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שמור | קופסת בתי תקע | קופסת בתי תקע | קופסת בתי תקע | קופסת בתי תקע | קופסת בתי תקע | שמור | שמור | בית תקע על הגג למצית חימום מים בגז | יעוד |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | שם הציוד |
| 400V 3PH | 400V 3PH | 400V 3PH | 400V 3PH | 400V 3PH | 400V 3PH | 230V 1PH | 230V 1PH | 230V 1PH | נתונים טכניים |

| REVISIONS No. | DATE | DESCRIPTION | BY | CHK. | APP. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 15.03.22 | לביצוע | מ.ב. | מ.ב. | ו.מ. |
| P0 | 15.01.21 | למכרז | מ.ב. | מ.ב. | ו.מ. |

מ.ב.י. הנדסה בע"מ
קהילת ז'יטומיר 3 תל אביב
טל': 03-6493590 פקס: 03-6493790
ד"א: mundi@netvision.net.il

DWG. No. 12-190-2018
Date 1.2021
Page 8

פרויקט
מכלל אשקלון - מטבח וחדר אוכל

נושא
לוח חשמל - קו יחיד

| Des. | Dwn. | Chkd | Appr. |
|---|---|---|---|
| מ.ב. | ר.ב. | מ.ב. | ו.מ. |

חברת קו צינור אירופה אסיה